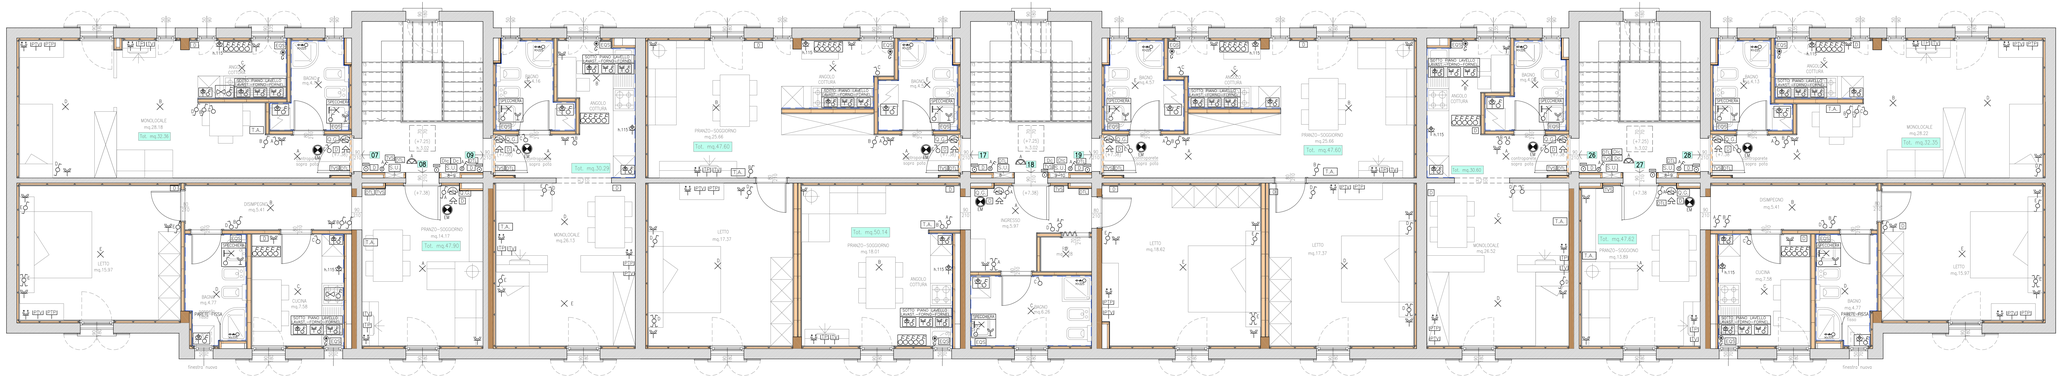

PIANO SECONDO

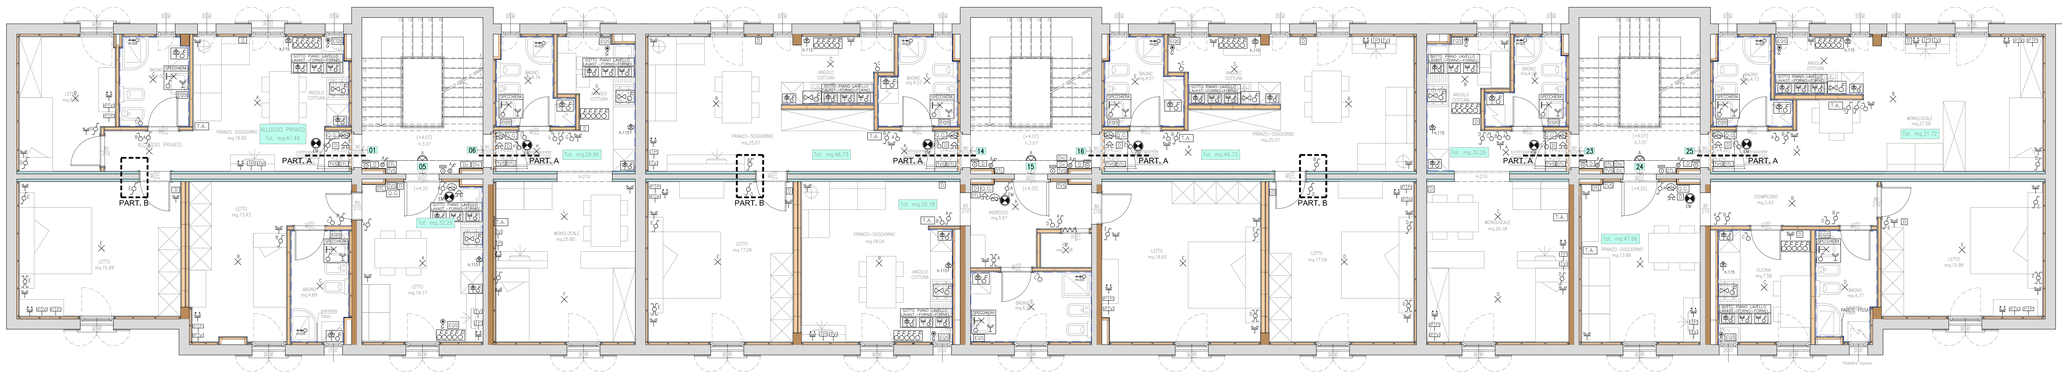

PIANO PRIMO

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO
NOTA BENE: ESECUZIONE IN BASE ALLE NORME CEI 64-8/3 – ALLEGATO A – LIVELLO PRESTAZIONALE 1

1)- **DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE ALLOGGI A INCASSO NEL MASSETTO ALLEGGERITO E CONTROPARETE**
2)- **DISTRIBUZIONE VERTICALE AGLI INTERRUTTORI – PUNTI PRESA INCASSATI A PARETE.**
3)- **QUADRO ELETTRICO – APPARECCHI DI COMANDO, PRESE E SCATOLE DI DERIVAZIONE NELLA VERSIONE DA INCASSO A PARETE.**
4)- **PUNTI LUCI A CONTROSOFFITTO CON PREDISPOSIZIONE GANCIO E/O FILO FERRO ZINCATO A SOLAIO PER SOSPENSIONE CORPO LUMINOSO**

SIMBOLOGIA

PULSANTE LUCE A TIRO2 TEMPORIZZATO CON SPIA LUMINOSA	SCATOLE DERIVAZIONE LINEA TELEFONICA
PUNTO LUCE A PARETE	SCATOLE DERIVAZIONE CON TV - SAT
PUNTO LUCE A PARETE CONDOTTO DI CORPO ILLUMINANTE E SUPPORTO PER LAMPADA **SIMILE A MODELLO DA DITTAMO IN ACCORDO CON LA D.L.**	PUNTO LUCE A PRESA BLOCCO SPECCHIERA A 60cm DAL SUOLO DAL PUNTO 2X32W
INTERRUTTORE 2P	
INTERRUTTORE CON SPIA LUMINOSA	PUNTO LUCE A SOFFITTO CON GANCIO A SOLAIO PER SOSPENSIONE CORPO LUMINOSO
INTERRUTTORE	PLAFONIERA CORPO ILLUMINANTE CONDOTTO DI CORPO ILLUMINANTE E SUPPORTO PER LAMPADA **SIMILE A MODELLO DA DITTAMO IN ACCORDO CON LA D.L.**
DEVIATORE	PUNTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA STANDALE COMPLETO DI SCATOLA DA INCASSO A PARETE E LAMPADA DI EMERGENZA CON INGRESSINO A SCATTO
INVERTITORE	ORIENTAMENTO AMBIENTE SETTIMANALE ARIANO E LIBELLUTH
TIRO PORTA	PUNTO DI INSTALLAZIONE APPARECCHIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALI COLLETTORE DI TERRA - TUBO GRS - TUBAZIONI GREVACI
PULSANTE A TIRANTE SOTTO TRASFORMATORE DI SICUREZZA 50/24 50 VOLT C.A. – 120 VOLT C.C.	PUNTO ALIMENTAZIONE CAVELLATI DI UTENZA
PRESA BIPASSO 2A 10/16A A QUOTA cm.110 DAL PAVIMENTO INTESTATRICE ALL'ASSE LAVORO CUCINA	CORRUGATO 450 CON FILO PILOTA PREDISPOSTO(NON A VISTA) CONFORME TENUTO A CARICHIO TRANSIT SISTEMI IN PVC
PRESA FSD 2P+T 10/16A PER EUROSPINE STANDARD – ITALIANO/TEDESCO/MEDIONO	QUADRO ELETTRICO ALLOGGIO
PRESA BIPASSO 2A 10/16A	QUADRO ELETTRICO SCALA
PRESA BIPASSO 2A 10/16A SCHUKO CON INTERRUTTORE BIPOLARE	QUADRETTO ELETTRICO MONTANTE ALLOGGIO
PRESA FSD 2P+T 10/16A SCHUKO CON INTERRUTTORE BIPOLARE	CONSOLITARE ASSOCIAZIONE
PRESA BIPASSO 2A 10/16A 1A VISTA IN CUSTODIA IP55	CONSOLITARE ASSOCIAZIONE
SCATOLA DA INCASSO A PARETE COMPLETA DI N.1 PRESA TV/SAT COMPLETA E N.3 PRESA/PRESE PER FUTURI USARI PRESA	CORPO ILLUMINANTE A PARETE DA CUCINA IP20 COMPOSTO DA INTERRUTTORE CROPUSCOLARE CON LAMPADA A BASSO CONSUMO SIMILE A MODELLO DA DITTAMO IN ACCORDO CON LA D.L.
POSTO INTERNO CITOFONICO COMPLESSO DI TIRO PORTA	CORPO ILLUMINANTE IP65 DA PALETTO ACTROPLENA H.700 cm. – 1 LAMPADA INCLUSA COMPLETA DI TUBO A RISPARMIO ENERGETICO
POSTO ESTERNO CITOFONICO COMPLETO DI PULSANTIERA CHIAMATA	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE A PARETE ESPOSTO SU PARETE A NORD/OVEST
PULSANTE A SUONI DIVERSIFICATI O IN ALTERNATIVA SUONERIA + PULSANTE	PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
PULSANTE CON SPIA LUMINOSA E TARGA PORTANOME	ELETTROSERRATURA SU PORTA INGRESSO VANO SCALA
SCATOLE DI DERIVAZIONE	PULSANTE IN ESS CON CHIUSINO IN OTTONE CROMABILE – CON DISPOSIZIONE VERTICALE DI TERRA IN PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO H.cm. 5 CARTELLO INDICATIVO
PUNTO DI ALIMENTAZIONE CAPPA CUCINA E/O ASPIRATORE DI ESTRAZIONE BAGNO ESCO (APPARECCHIO COMPRESO)	LINEA ENERGIA ELETTRICA – IN TUBO DI PVC CORRUGATO FLESSIBILE SOPRA IL CONTROSOFFITTO O A VISTA
PUNTO DI ALIMENTAZIONE ESTERNO TIPO CAPPA TILE PLUVIA O SCATOLA CON COPERCHIO CECCO	LINEA ENERGIA ELETTRICA – IN TUBO DI PVC RIGIDO POSATA SOPRA IL CONTROSOFFITTO O A VISTA SISTEMA
1 PRESA TV/SAT COMPLETA – 2 PRESA TV/SAT PREDISPOSTA	LINEA DI TERRA – CAVO DI RAME NUDA POSATA NEL TERRENO SEZIONE MINIMA 25 mmq. DEL TIPO A RISPARMIO ENERGETICO
1 PRESA CASSALE PER TV COMPLETA – 2 PRESA TV PREDISPOSTA	CONDUTTORE DI TERRA – NO7V-K 1x16mmq(GIO) IN TUBO INCASSATO Ø 32mm
SCATOLE DERIVAZIONE CITOFONI	SUTTOSTAZIONE TERMICA (SISTEMINO) HERA
SCATOLE DERIVAZIONE LUCI SCALE	

PARTICOLARE B



PIANTA

SCALA 1:10

PARTICOLARE A



SEZIONE

COMUNE di FERRARA

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AI SENSIDEL D.L. 74/2012, PER LA SISTEMAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO
FERRARA, Via Fiume c.n. 15-17-19

Titolare della progettazione: ACER FERRARA (Ente Autonomo Case Popolari Ferrara)
Servizio Tecnico (Delegato Ing. M.Cassola)
Responsabile dell'ufficio progettazione: Arch. M. Cenacchi

Responsabile unico del procedimento: ACER FERRARA Servizio tecnico: arch. M. Cenacchi
Coordinamento generale progetto architettonico, strutture e impianti: ACER FERRARA Servizio tecnico: ing. G.Addesso
Progetto architettonico: ACER FERRARA Servizio tecnico: arch. M. Cenacchi, ing. G.Addesso
Progetto strutture: CFR Consorzio Ferrara Ricerche: Ing. G. Cantelli
Progetto impianti elettrici: ACER FERRARA Servizio tecnico: per. ind. E. Forte
Progetto impianti meccanici: ACER FERRARA Servizio tecnico: ing. P. Poletti
Collaboratori: ACER FERRARA Servizio tecnico: ing. A. Fusco, m.a. S. Benini

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: PROGETTO: ELETTRICO
SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO-TELECOM
PIANTE PIANO PRIMO E SECONDO

cod. commessa: 1301
scala: 1:50
codice elaborato: IM-E-E02-1

REV	Descrizione	Progr.	Data
REV 1	Richiesta modifiche del Comune di Ferrara	Dogno	2016